

distorção relevante nas Demonstrações Contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das Demonstrações Contábeis da **PORTUENSE FERRAGENS S/A** para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Cia. Uma auditoria pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das Demonstrações Contábeis tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. **(4) Opinião** – Em nossa opinião, as Demonstrações Contábeis da **PORTUENSE FERRAGENS S/A**, pelo exercício findo em 31 de Dezembro de 2015 foram elaboradas em todos os aspectos relevantes, de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade adotados no Brasil. **(5) Ênfases – 5.1 - Continuidade da Companhia** - A empresa apresenta – se insolvente, pois apresenta excesso de Passivo Circulante sobre o Ativo Circulante de R\$ 432.090,05 o que denota um quadro de riscos na sua capacidade de continuidade operacional. Nossa opinião não se modifica no que diz respeito ao assunto ora abordado. **5.2 Valor Justo** - O Ativo Imobilizado é constituído, principalmente, por Terrenos e Imóveis, cujo saldo em 31.12.2015 é de R\$ 2.618.920,00 para um Imobilizado de R\$ 1.809.461,00. Com base nesse fato, a Administração considera que representam o seu “valor justo”, pois entende que não é necessário contabilizar outros ajustes. **5.3 - Demonstração do Valor Adicionado** - Examinamos, também, a Demonstração do Valor Adicionado – DVA, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para as companhias abertas e como informação para as IFRS que não requerem a apresentação da DVA. Essa demonstração foi submetida aos mesmos exames de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, está adequadamente apresentada, em todos os seus aspectos relevantes em relação as Demonstrações Contábeis tomadas em conjunto. **Outros Assuntos - 6.1** – As Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2014, foram por nós examinadas e emitimos Relatório de Opinião sem ressalva, datado de 17 de Março de 2015. Belém(PA), de 15 de Março 2016. AUDITAN- AUDITORIA INDEPENDENTE CRC/PA nº 0269 - Ato Declaratório CVM nº 10.679 - Rui Oliveira Magalhães - Contador CRC/PA Nº 5771 - Sócio-Responsável - IBRACON/NA nº 2074.

Protocolo 941748

R N DE A D COSTA COM. EPP CNPJ 63.867.642/0001-02 torna público que requereu da SEMA Ananindeua a L.O. para atividade de fabricação de outros prod. alim. não especificados sob o cód. R 04115.

Protocolo 940805

EMPREENHIMENTOS PAGUE MENOS S/A, CNPJ 06626253/0159-30, torna público que está requerendo à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ananindeua - SEMA/ANANIN a Licença Ambiental de Operação - LO, para Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos sem manipulação de fórmulas, com endereço à Av. A, Nº 01, Conj. Abelardo Conduru - Coqueiro - Ananindeua, Cep 67.110-000, através do processo R034215.

Protocolo 940858

A empresa **NORTE ENERGIA S/A**, inscrita no CNPJ nº 12.300.288/0004-41, localizada na Rua Boa Esperança, S/Nº - RUC Jatobá, Loteamento Jardim França, Bairro Mutirão, na cidade de Altamira, Estado do Pará, torna público que recebeu da SEMAT (Secretaria Municipal de Gestão do Meio Ambiente e Turismo de Altamira) a **Licença de Operação** referente ao Sistema de Esgotamento Sanitário de Altamira, localizado no município de Altamira - Pará.

Protocolo 940935

A Diretora do **CENTRO EDUCACIONAL TECNOLÓGICO**, torna pública a conclusão no Curso Técnico em Segurança do Trabalho dos alunos, Lucinete Santos Leonço de Oliveira e

Marcio Vasconcelos Silva, em 19/02/2015: Adauto Rodrigues do Nascimento, Alexandro Rodrigues Levinski, Ana Paula Alves de Souza, Anderson Luiz Alves Ribeiro, Celso Adonis Gonçalves Blem, Cintia Aparecida Amadiu, Claudinei Figueiredo, Crissiane Finger Dominico, Denis Deivid Zeni, Deyse Ireno dos Santos, Eduarddo Jose Chiquito, Fagner Batista da Silva Santos, Francielle Freski Ribeiro, João Marcelo Juk, Joiciane Lechuk Portela, Jose Lucas Pacheco, Karen Martins Gonçalves, Lucas Bisconcini, Lucia Opuchkevich, Lucimara Francisca Amaral, Marcelo Rodrigues da Silva, Marcia Jovelina Silvestre de Lima, Maycon Henrique Bogdan dos Santos, Melory Thalita Banczek da Luz, Noeli de Fatima Rodrigues Woiciechowski, Pablo Felipe Silva, Rayciane Sokolowski Rodrigues, Ricardo de Moraes, Richele Aparecida Luiz, Roberson Alves da Silva, Sabrina Fernanda de Oliveira, Sandraque Marcel dos Santos Muzeka, Santilio Matoso Junior, Vanessa Aparecida Garcia.

Protocolo 940980

EMPREENHIMENTOS PAGUE MENOS S/A, CNPJ 06626253/0092-99, torna público que está requerendo à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ananindeua - SEMA/ANANIN a Licença Ambiental de Operação - LO, para Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos sem manipulação de fórmulas, com endereço à Rua Cláudio Sanders, 80 - Centro - Ananindeua, Cep 67.030-160, através do processo R034015.

Protocolo 941005

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO**


Pregão Presencial nº 07/2016. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos automotores da frota do CRCPA, conforme especificações e condições constantes do Termo de Referência (**Anexo I** do Edital). Abertura: 01/04/2016 às 09:30h (horário local), no auditório do CRCPA, 2º andar, localizado na Rua Avertano Rocha nº 392, Comércio, Belém-PA. Edital: Cópia gratuita em mídia magnética do licitante ou através do site www.crcpa.org.br. Informações pelos fones: 3202-4176/4166 ou pelo e-mail: pregoeiro@crcpa.org.br. Belém/PA, 21 de março de 2016.

Alan Almeida Ferreira
Pregoeiro do CRCPA.


Protocolo 941011

A EMPRESA **SAMELA CALCADOS EIRELI - ME**, CNPJ: 04.130.524/0001-58 IE: 15.214.765-9, SITUADA NA AV. MAGALHÃES BARATA, 173 - CENTRO COMERCIAL - BARCARENA-PA, INFORMA QUE TEVE O LACRE Nº 202674 EXTRAVIADO DA IMPRESSORA BEMATECH MP-2100 SÉRIE Nº BE051175610000116203 CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 00277/2016064824-1.

Protocolo 941024

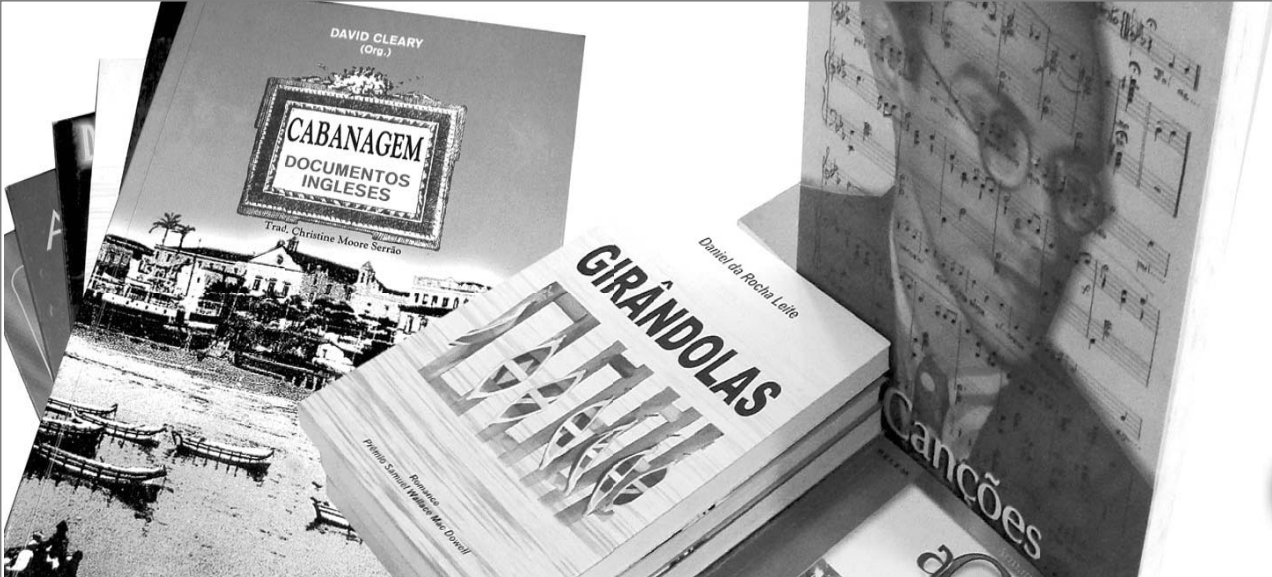

e d i ç õ e s

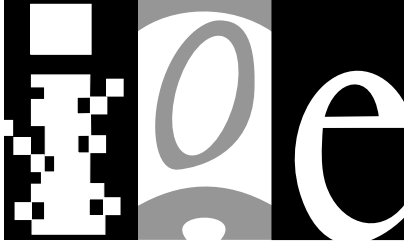

4 0 0 9 - 7 8 1 7